PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:50

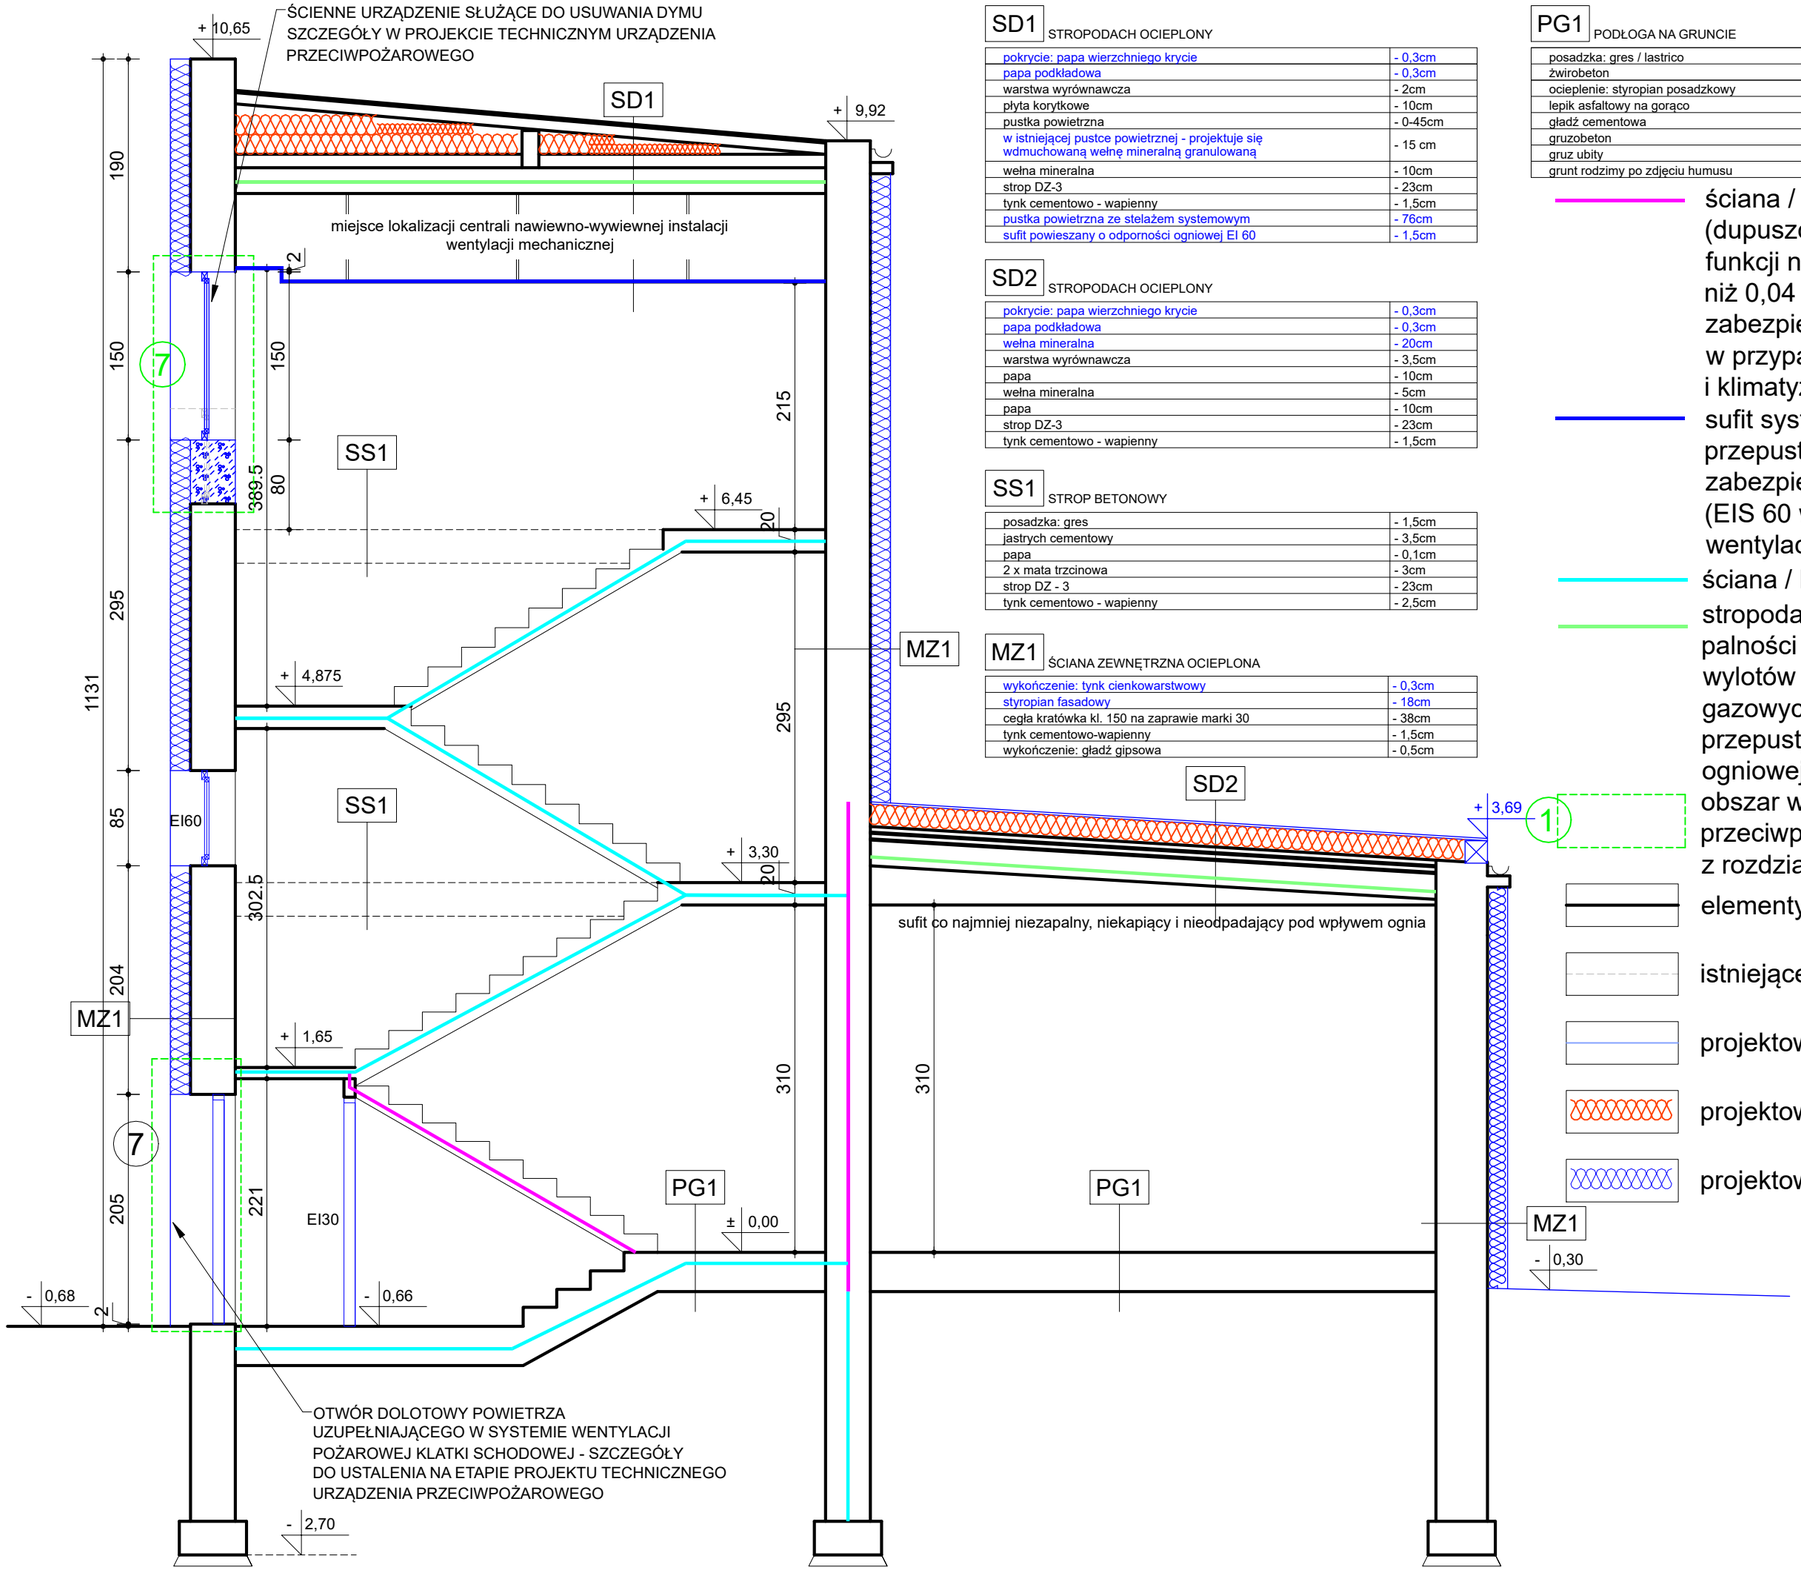

SD1 STROPODACH OCIEPLONY

pokrycie: papa wierzchniego krycie	- 0,3cm
papa podkładowa	- 0,3cm
warstwa wyrównawcza	- 2cm
płyta korytkowe	- 10cm
pustka powietrzna	- 0-45cm
w istniejącej pustce powietrznej - projektuje się wdmuchowaną wełnę mineralną granulowaną	- 15 cm
wełna mineralna	- 10cm
strop DZ-3	- 23cm
tynk cementowo - wapienny	- 1,5cm
pustka powietrzna ze stelażem systemowym	- 76cm
sufit powieszany o odporności ogniowej EI 60	- 1,5cm

SD2 STROPODACH OCIEPLONY

pokrycie: papa wierzchniego krycie	- 0,3cm
papa podkładowa	- 0,3cm
wełna mineralna	- 20cm
warstwa wyrównawcza	- 3,5cm
papa	- 10cm
wełna mineralna	- 5cm
papa	- 10cm
strop DZ-3	- 23cm
tynk cementowo - wapienny	- 1,5cm

SS1 STROP BETONOWY

posadzka: gres	- 1,5cm
jastrych cementowy	- 3,5cm
papa	- 0,1cm
2 x mata trzcinowa	- 3cm
strop DZ - 3	- 23cm
tynk cementowo - wapienny	- 2,5cm

MZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA OCIEPLONA

wykończenie: tynk cienkowarstwowy	- 0,3cm
styropian fasadowy	- 18cm
cegła kratówka kl. 150 na zaprawie marki 30	- 38cm
tynk cementowo-wapienny	- 1,5cm
wykończenie: gładź gipsowa	- 0,5cm

PG1 PODŁOGA NA GRUNCIE

posadzka: gres / lastrico	- 2cm
żwirobeton	- 4cm
ocieplenie: styropian posadzkowy	- 2cm
lepik asfaltowy na gorąco	- 0,2cm
gładź cementowa	- 0,2cm
gruzobeton	- 10cm
gruz ubity	- 15cm
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	

ściana / bieg schodów o klasie odporności ogniowej REI 60 (dupuszcza się klasę EI 60 dla elementów niepełniących funkcji nośnej); przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w elementach wydzielających klatkę schodową zabezpieczone do klasy odporności ogniowej EI 60 (EIS 60 w przypadku przeprowadzenia przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)

sufit systemowy o klasie odporności ogniowej EI 60, przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m zabezpieczone do klasy odporności ogniowej EI 60 (EIS 60 w przypadku przeprowadzenia przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)

ściana / bieg / spocznik o klasie odporności ogniowej R 60

stropodach o klasie odporności ogniowej REI 30 i stopniu palności NRO; w stropodachu dopuszcza się sytuowanie wylotów kanałów wentylacyjnych i spalinowych od urządzeń gazowych oraz rur wentylujących piony kanalizacyjne - inne przepusty należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej co najmniej E 30

obszar występujących nieprawidłowości dotczących ochrony przeciwpożarowej - cyfra odnosi się do nr nieprawidłowości z rozdziału 6.3 części tekstwej załączonej Ekspertyzy

elementy istniejące

istniejące elementy do usunięcia

projektowane elementy

projektowana izolacja termiczna dachu z wełny mineralnej

projektowana izolacja termiczna ze styropianu gr. 18 cm

MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ
87-100 Toruń, ul. Hallera 65a/3
NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254,
www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzian1@poczta.onet.pl

SKALA 1:50

Inwestor: Miejski Ośrodek pomocy Społecznej
ul. Strzegomska 6
53-611 Wrocław

Nr rys. 6-W

PRZEKRÓJ A-A

ADRES: 53-512 Wrocław, ul. Wysoka 6 dz. ewid. nr 22/4, obręb 0001

TEMAT: Przebudowa budynku biurowego wraz z budową windy i rozbiórką wiaty przy ul. Wysokiej 6 we Wrocławiu

STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	upr. bud.	podpis
AECHITEKTURA projektował	mgr inż. arch. Jacek Gawroński spec. architektoniczna	KPOKK IARP 68/2010	
ARCHITEKTURA sprawdzała	mgr inż. arch. Anna Szulc spec. architektoniczna	UAN-IV/8346/126/TO/88	
OPRACOWANIE:	mgr inż arch. Elwira Dąbrowska	-	
OPRACOWANIE:	mgr inż Marta Kwiatkowska	-	
DATA:	30 sierpnia 2023 r.		297x460