


Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS I ZDJĘCIA DRZWI

1 - KNAZIEWICZA 29
WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH 1 SZTUKA

WYMIARY DRZWI 206cm x 149cm

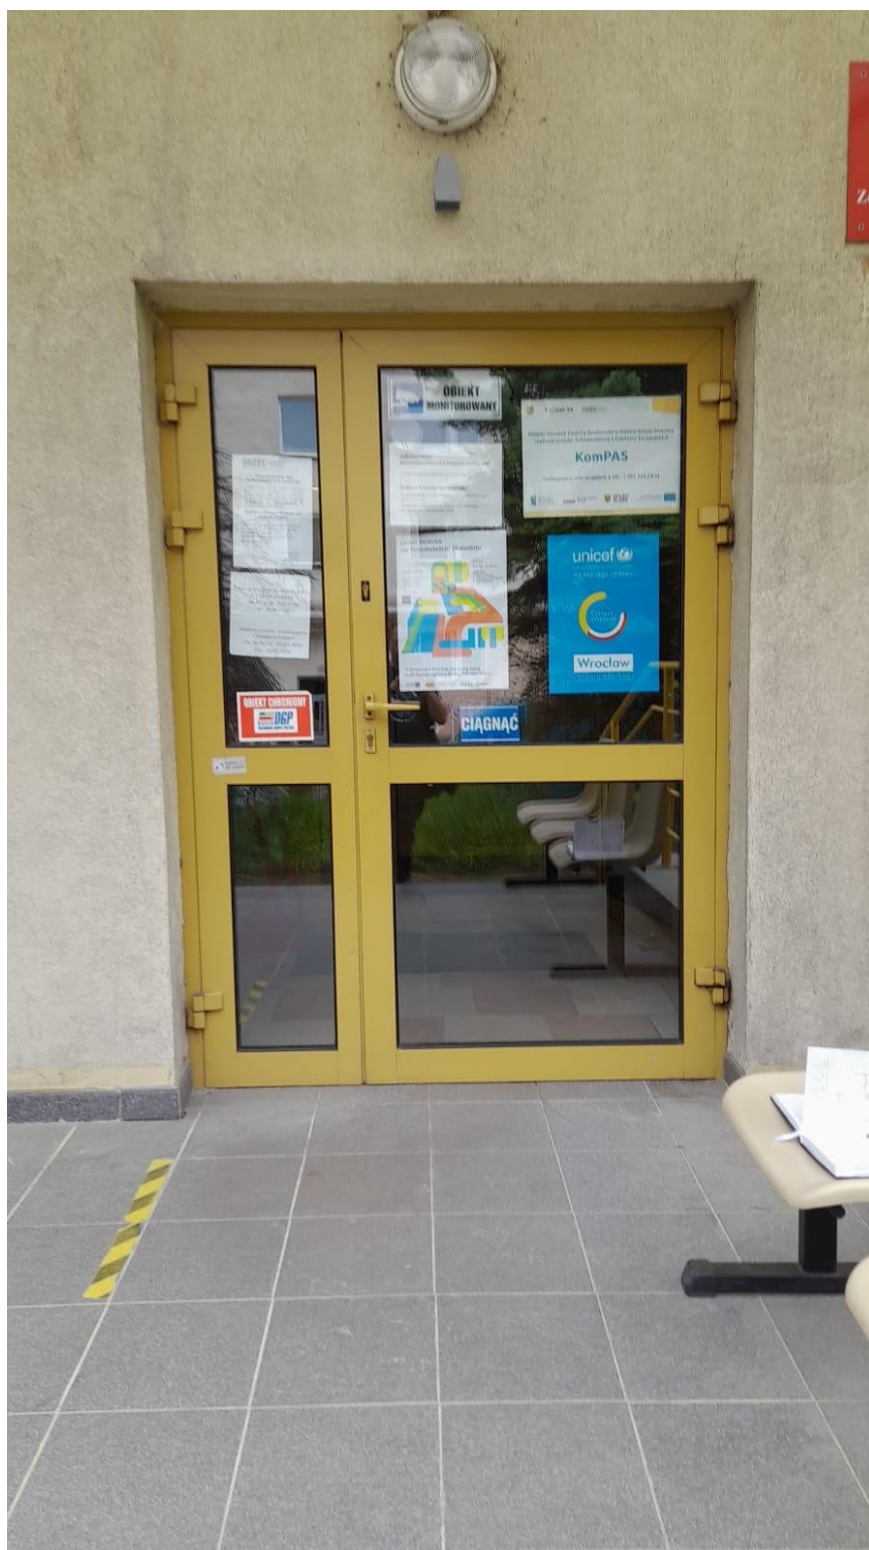



Parametry drzwi:

- dwuskrzydłowe,
- aluminiowe o klasie ppoż min. EI30, z szyba bezpieczną,
- w świetle przejścia co najmniej: szerokość 100 cm i wysokość 2 m,
- próg o wysokości nieprzekraczającej 1 cm ze ściętym klinem; w przypadku, gdy wykonanie progu o wysokości 1 cm nie jest możliwe, dopuszcza się próg o wysokości nieprzekraczającej 2 cm, wyróżniający się kolorystycznie (min. LRV=30) i ze ściętym klinem;
- płyta cokołu na dole drzwi w wysokości 40 cm,
- klamka w formie dźwigni o ergonomicznych i obłych kształtach skontrastowanych kolorystycznie z barwą drzwi (min. LRV=30), umieszczona na wysokości 80-120 cm nad poziomem podłogi dostosowana do wielkości i ciężaru drzwi,
- klamka o ergonomicznych kształtach (zapewniających wygodny uchwyt i oparcie) skontrastowanych kolorystycznie z barwą drzwi (min. LRV=30),
- wyposażone w zamek wraz z wkładką z kompletem 5 kluczy,
- przezroczysty panel drzwiowy umieszczony na wysokości min.40 – 160 cm.
- szklane przegrody i drzwi należy oznaczyć trzema pasami kontrastującymi umieszczonymi na wysokości od 130cm do 140cm (pierwszy pas), od 90cm do 100cm (drugi pas), od 10cm do 30 cm (trzeci pas) o kontraście LRV=60,
- ościeżnice drzwi oraz ich powierzchnie należy skontrastować z kolorem ścian, w której się znajdują,
- wyposażone w z systemem wspomaganie otwierania (parametry systemu znajdują się w dolnej części opisu przedmiotu zamówienia),
- wyposażone w elektrozaczep, który należy podłączyć do domofonu i zwory,
- ostateczny kształt i kolor drzwi wykonawca ustali z zamawiającym.




Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
we Wrocławiu

2 - KAMIEŃSKIEGO 190

WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH 2 SZTUKI

WYMIARY DRZWI 220cm x 175cm

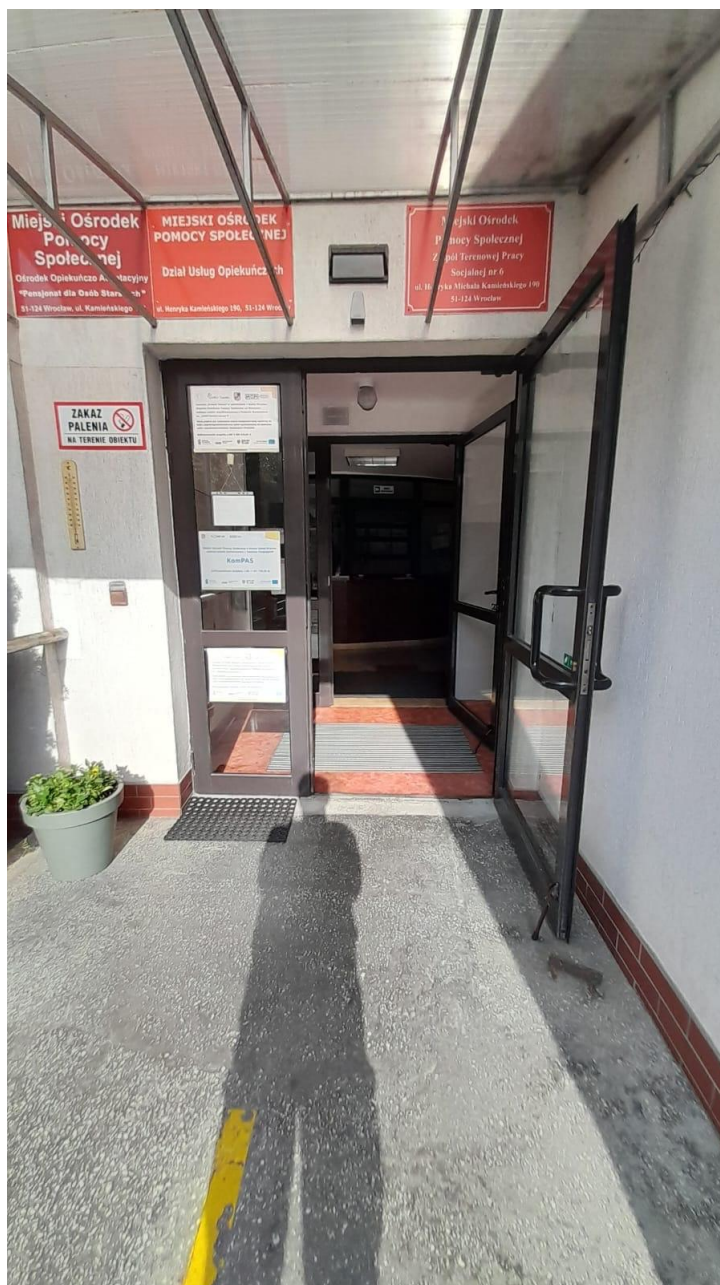



Parametry drzwi:

- dwuskrzydłowe,
- aluminiowe o klasie ppoż min. EI30, z szyba bezpieczną,
- w świetle przejścia co najmniej: szerokość 100 cm i wysokość 2 m,
- próg o wysokości nieprzekraczającej 1 cm ze ściętym klinem; w przypadku, gdy wykonanie progu o wysokości 1 cm nie jest możliwe, dopuszcza się próg o wysokości nieprzekraczającej 2 cm, wyróżniający się kolorystycznie (min. LRV=30) i ze ściętym klinem;
- płyta cokołu na dole drzwi w wysokości 40 cm,
- klamka w formie dźwigni o ergonomicznych i obłych kształtach skontrastowanych kolorystycznie z barwą drzwi (min. LRV=30), umieszczona na wysokości 80-120 cm nad poziomem podłogi dostosowana do wielkości i ciężaru drzwi,
- klamka o ergonomicznych kształtach (zapewniających wygodny uchwyt i oparcie) skontrastowanych kolorystycznie z barwą drzwi (min. LRV=30),
- wyposażone w zamek wraz z wkładką z kompletem 5 kluczy,
- przezroczysty panel drzwiowy umieszczony na wysokości min.40 – 160 cm.
- szklane przegrody i drzwi należy oznaczyć trzema pasami kontrastującymi umieszczonymi na wysokości od 130cm do 140cm (pierwszy pas), od 90cm do 100cm (drugi pas), od 10cm do 30 cm (trzeci pas) o kontraście LRV=60,
- ościeżnice drzwi oraz ich powierzchnie należy skontrastować z kolorem ścian, w której się znajdują,
- wyposażone w z systemem wspomaganie otwierania (parametry systemu znajdują się w dolnej części opisu przedmiotu zamówienia),
- wyposażone w elektrozaczep, który należy podłączyć do domofonu i zwory,
- ostateczny kształt i kolor drzwi wykonawca ustali z zamawiającym.



Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
we Wrocławiu

3 - STRZEGOMSKA 6

WYMIANA DRZWI Z NAŚWIETLEM 2 SZTUKI

1. WYMIARY DRZWI Z NAŚWIETLEM 400cm x 268cm.



2. WYMIARY DRZWI Z NAŚWIETLEM 422cm x 224cm.





Parametry drzwi:

- dwuskrzydłowe automatycznie obustronnie otwierane
- aluminiowe z szyba bezpieczną,
- w świetle przejścia co najmniej: szerokość 100 cm i wysokość 2 m,
- próg o wysokości nieprzekraczającej 1 cm ze ściętym klinem; w przypadku, gdy wykonanie progu o wysokości 1 cm nie jest możliwe, dopuszcza się próg o wysokości nieprzekraczającej 2 cm, wyróżniający się kolorystycznie (min. LRV=30) i ze ściętym klinem;
- płyta cokołu na dole drzwi w wysokości 40 cm,
- klamka w formie dźwigni o ergonomicznych i obłych kształtach skontrastowanych kolorystycznie z barwą drzwi (min. LRV=30), umieszczona na wysokości 80-120 cm nad poziomem podłogi dostosowana do wielkości i ciężaru drzwi,
- klamka o ergonomicznych kształtach (zapewniających wygodny uchwyt i oparcie) skontrastowanych kolorystycznie z barwą drzwi (min. LRV=30),
- wyposażone w zamek wraz z wkładką z kompletem 5 kluczy,
- przezroczysty panel drzwiowy umieszczony na wysokości min.40 – 160 cm.
- szklane przegrody i drzwi należy oznaczyć trzema pasami kontrastującymi umieszczonymi na wysokości od 130cm do 140cm (pierwszy pas), od 90cm do 100cm (drugi pas), od 10cm do 30 cm (trzeci pas) o kontraście LRV=60,
- ościeżnice drzwi oraz ich powierzchnie należy skontrastować z kolorem ścian, w której się znajdują,
- wyposażone w z systemem wspomaganie otwierania (parametry systemu znajdują się w dolnej części opisu przedmiotu zamówienia),
- ostateczny kształt i kolor drzwi wykonawca ustali z zamawiającym.

4 - HUBSKA 30-32

MONTAŻ SYSTEMÓW WSPOMAGANIA OTWIERANIA DRZWI ORAZ
OZNACZENIE KONTRASTOWE – 3 SZTUKI

1. WYMIARY DRZWI 210cm x 155cm



2. WYMIARY DRZWI 210cm x 138cm.



3. WYMIARY DRZWI 221cm x 103cm



Zakres prac:

- montaż systemów wspomaganie otwierania drzwi (parametry systemu znajdują się w dolnej części niniejszego opracowania) – 3 sztuki
- drzwi należy oznaczyć trzema pasami kontrastującymi umieszczonymi na wysokości od 130cm do 140cm (pierwszy pas), od 90cm do 100cm (drugi pas), od 10cm do 30 cm (trzeci pas) o kontraście LRV=60 – 3 pary drzwi

5 - ZACHODNIA 1-3

MONTAŻ SYSTEMÓW WSPOMAGANIA OTWIERANIA DRZWI ORAZ OZNACZENIE KONTRASTOWE – 3 SZTUK

1. WYMIARY DRZWI 225cm x 140cm





Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
we Wrocławiu

2. WYMIARY DRZWI 210cm x 140cm.



3. WYMIARY DRZWI 209cm x 106cm



- montaż systemów wspomagania otwierania drzwi (parametry systemu znajdują się w dolnej części opisu przedmiotu zamówienia) – 3 sztuki
- drzwi należy oznaczyć trzema pasami kontrastującymi umieszczonymi na wysokości od 130cm do 140cm (pierwszy pas), od 90cm do 100cm (drugi pas), od 10cm do 30 cm (trzeci pas) o kontraście LRV=60 – 3 pary drzwi



Parametry systemów wspomagania otwierania drzwi:

- w przypadku drzwi otwieranych i zamykanych ręcznie – maksymalnie 25 N,
- w przypadku drzwi obsługiwanych za pomocą urządzeń sterujących – maksymalnie 15 N;
- Bezstopniowa regulacja siły zamykania EN3-5
- Bez barier wg DIN 18040 do EN5 (szerokość skrzydła 1250 mm)
- Możliwość stosowania na drzwiach prawych i lewych bez konieczności przestawiania
- Wspomaganie otwierania do łatwego otwierania i wygodnego przechodzenia przez drzwi
- Wspomaganie otwierania wyłączane w przypadku drzwi z naporem wiatru lub różnicami ciśnienia
- Hydrauliczna regulacja końcowej fazy zamykania, która przyspiesza drzwi tuż przed położeniem zamkniętym
- Prędkość zamykania można dostosować indywidualnie
- Zintegrowane tłumienie otwierania, wyhamowuje drzwi otwierane z dużą siłą
- Optyczny wskaźnik siły zamykania do lekkiego kontrolowania ustawienia
- Wszystkie funkcje nastawne od przodu, nakład pracy podczas montażu nie większy w porównaniu do systemu standardowego